




Ledningsarbejde for TREFOR Vand

TRE  **FOR**
Vand

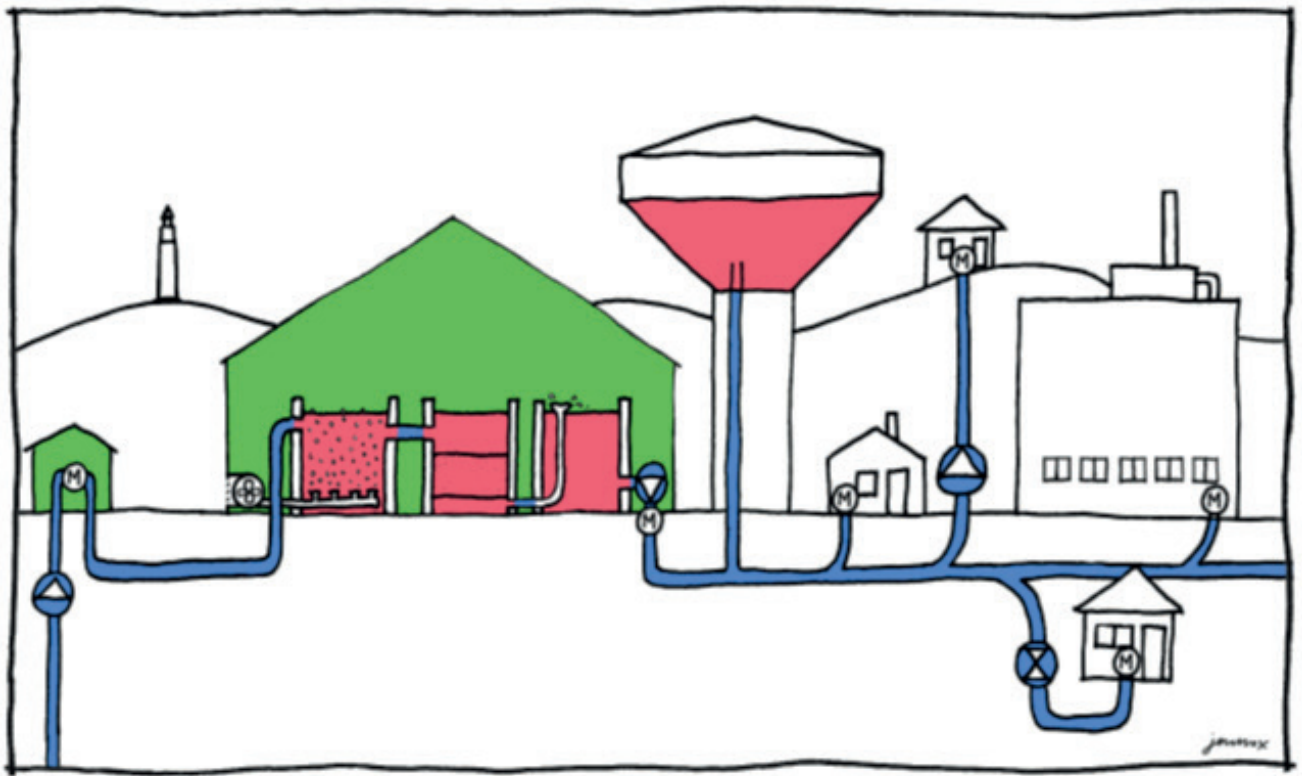


Drikkevand er en fødevarer, og hvis det bliver forurenet, kan vi blive syge af at drikke det. Det er derfor vigtigt med en god hygiejne, når vi arbejder med drikkevand.


Ledningsarbejde




Du skal altid tage hensyn til vejret, når du løser opgaver, så forureninger undgås.

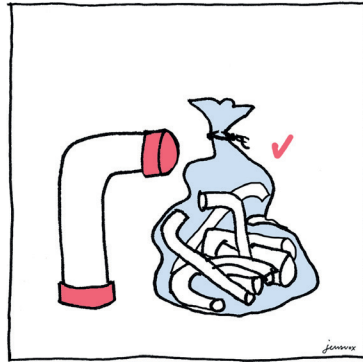


Komponenter skal sikres mod forurening.

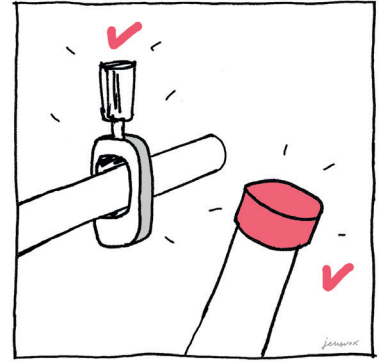


Du skal anvende godkendt rørskærer. Alle rør skal være afproppet indtil brug.

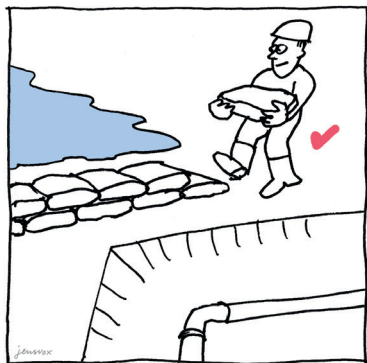


Ledningsnettet skal sikres mod overfladevand.

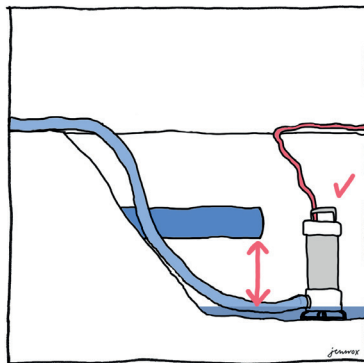


Der skal benyttes en pumpe, hvis der er fare for, at der løber grund- eller overfladevand ind i røret.

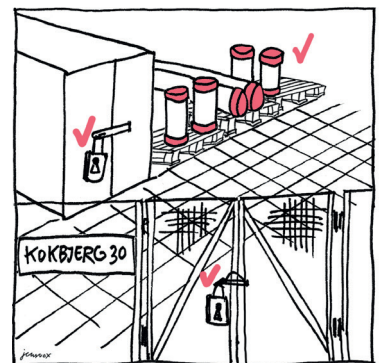


Opbevaring af materialer må kun ske på Kokbjerg 30 eller på projekters anviste lagerpladser.

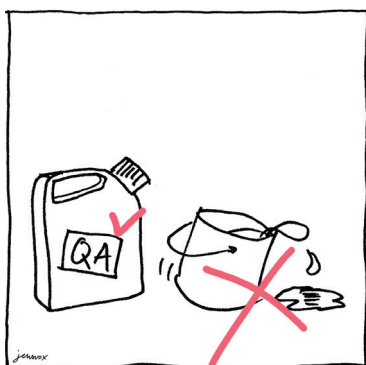


Der må kun anvendes kemikalier, som er godkendt af TREFOR Vand. Undgå at spilde.

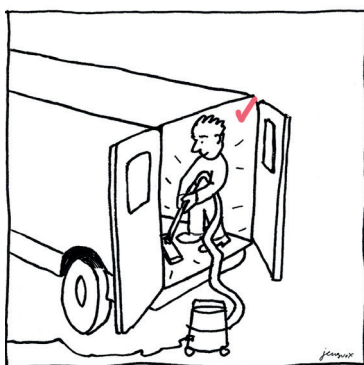

For at materialer og værktøj ikke bliver forurenet, skal bilen holdes ren.

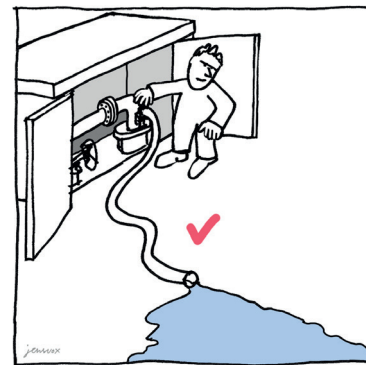

Når ledningsarbejdet er udført, skal den nye ledning udskylles.

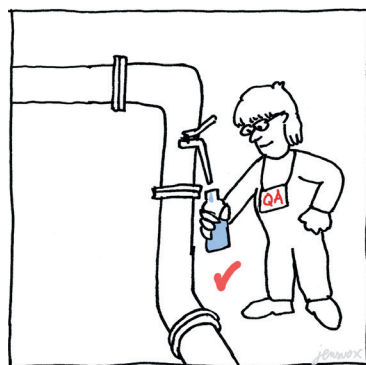

Først når vandprøverne er rene, må ledningen sættes i drift.



Ved arbejdstids ophør, skal der ryddes op. Affald, der kan blæse væk, skal fjernes straks.

Er uheldet ude?

Hvis du har mistanke om, at der har været smådyr, spildevand, jord, overfladevand, regnvand, rørspåner, kemikalier, affald eller andet i ledningsanlægget, så der er risiko for en forurening, skal der straks tages kontakt til driftovervågningen på tlf. 7933 7090.

Gør sådan:

Beredskab

Stand
Sigs
Gør
Vær
Følg

TRE  **FOR**
Vand