




Ledningsarbejde for **TREFOR Vand**

TRE▶FOR
Vand

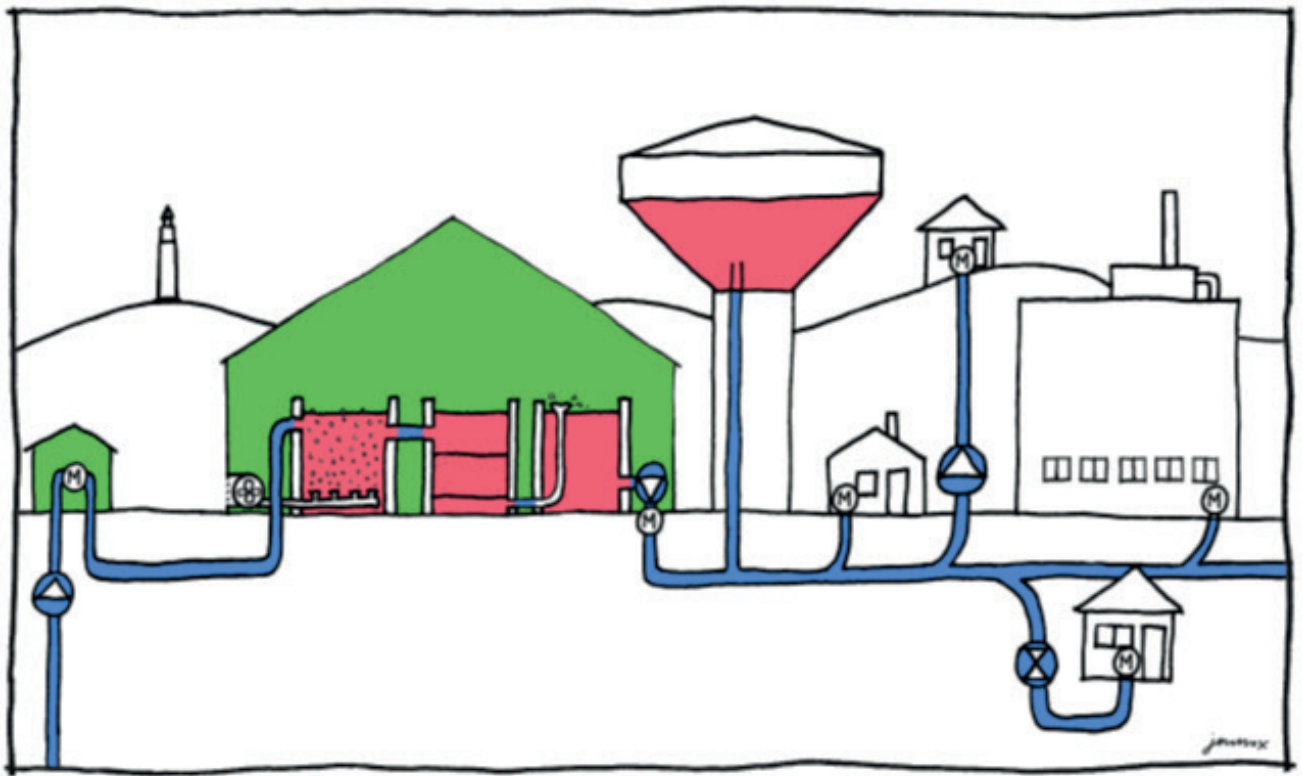


Drikkevand er en fødevarer, og hvis det bliver forurenet, kan vi blive syge af at drikke det. Det er derfor vigtigt med en god hygiejne, når vi arbejder med drikkevand.


Ledningsarbejde



Der skal altid tages hensyn til vejret, når der løses opgaver, så forureninger undgås.

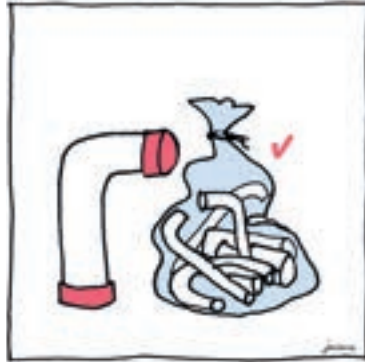


Komponenter skal sikres mod forurening.

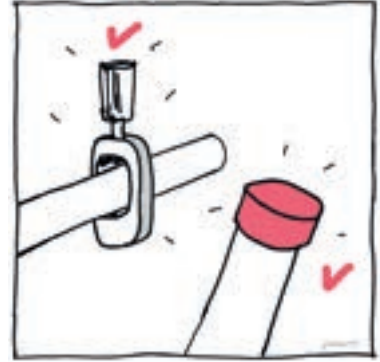


Der skal anvendes godkendt rørskærer. Alle rør skal være afproppet indtil brug.



Ledningsnettet skal sikres mod overfladevand.

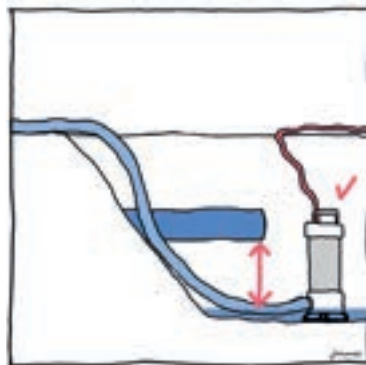

Der skal benyttes en pumpe, hvis der er fare for at der løber grund- eller overfladevand ind i røret.

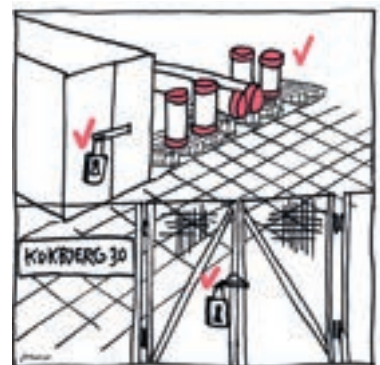


Opbevaring af materialer må kun ske på Kobbjerg 30 eller på projekters anviste lagerpladser.




Der må kun anvendes kemikalier, som er godkendt af TREFOR Vand. Undgå at spilde.



For at materialer og værktøj ikke bliver forurenet, skal bilen holdes ren.

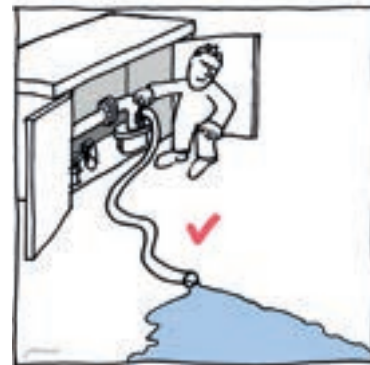

Når ledningsarbejdet er udført, skal den nye ledning udskylles.

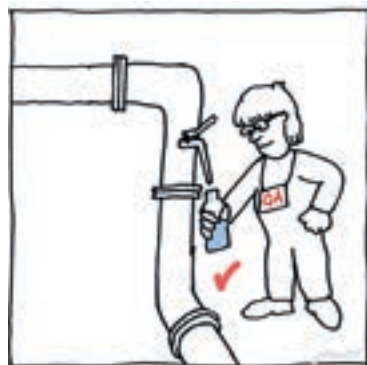

Først når vandprøverne er rene, må ledningen sættes i drift.



Ved arbejdstids ophør, skal der ryddes op. Affald, der kan blæse væk, skal fjernes straks.

Er uheldet ude?

Hvis du har mistanke om, at der har været smådyr, spildevand, jord, overfladevand, regnvand, rørspåner, kemikalier, affald eller andet i ledningsanlægget, så er der risiko for en forurening, skal der straks tages kontakt til driftsovervågningen på tlf. 79 33 70 90.

Beredskab

Stands ulykken
- sig noget,
gør noget,
vær hurtig,
følg op

