




# Hygiejnekrav ved produktions- anlæg

**TRE FOR**  
Vand

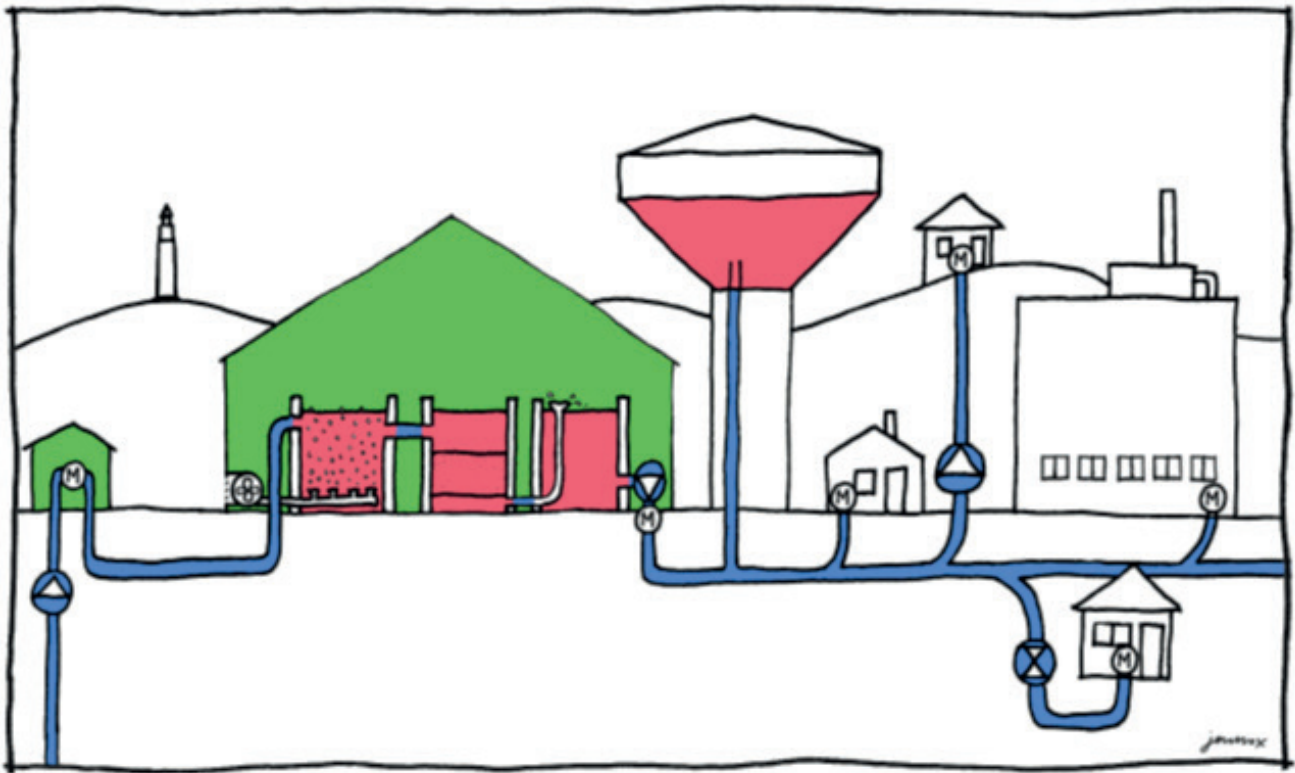

Drikkevand er en fødevarer, og hvis det bliver forurenet, kan vi blive syge af at drikke det. Det er derfor vigtigt med en god hygiejne, når vi arbejder med drikkevand.

**GRØN ZONE**  
Ikke i direkte kontakt med drikkevand. Forurening er uønsket.

**BLÅ ZONE**  
Med komponenter, der senere kommer i kontakt med drikkevand.

**RØD ZONE**  
I direkte kontakt med drikkevand.

### Brug af kemi



Der må kun anvendes QA-godkendte kemikalier. Undgå at spilde.

### Grøn zone - Lagerområder, gangarealer mv.



Tøj, værktøj og materiel skal være rent.



Der skal altid tages hensyn til vejret, hvis arbejdet foregår udendørs.

## Blå zone - Rørarbejde, service på boringsanlæg mv.




Arbejdstøjet skal være rent.



Nyt rent plastfolie eller lign. udlægges på stedet og desinficeres.



Værktøj og komponenter skal desinficeres. Hænder skal vaskes inden arbejdets udførelse.

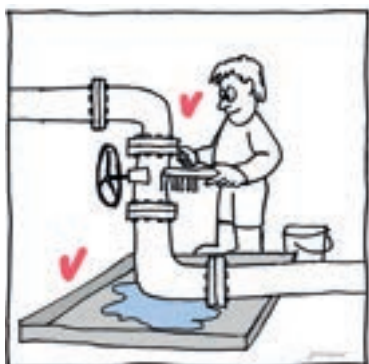

Arbejdsstedet skal afvaskes for snavs inden adskillelse påbegyndes.



Der skal altid tages hensyn til vejret, hvis arbejdet foregår udendørs.



Efter endt arbejde tages vandprøver stikprøvevis.

## Rød zone - Iltningsbassin, filter, rentvandsbeholder mv.



Nyt rent plastfolie udlægges ved arbejdsstedet og desinficeres.



Hænder skal desinficeres og derefter iføres en ren overtræksdragt, fodtøj og gummihandsker.



Beklædning, værktøj, hænder, materiel og materialer skal være desinficeret.




Arbejdsstedet skal desinficeres efter udførelse af arbejdet.




Der skal anvendes rent værktøj uden træskafter. Værktøj skal desinficeres inden indgang til procesanlægget.

## Generelt

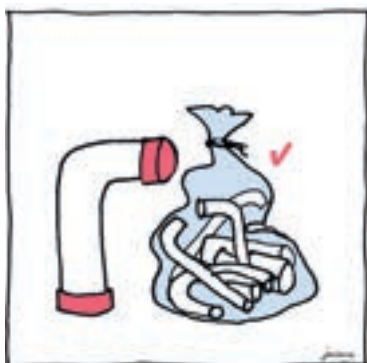

Komponenter skal sikres mod forurening ved transporten.

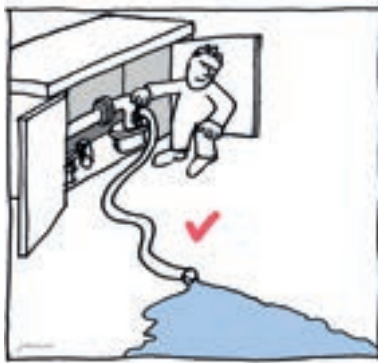

Når ledningsarbejdet er udført, skal den nye ledning skylles igennem



For at materialer og værktøj ikke bliver forurenet, skal bilen holdes ren.



Ved arbejdstids ophør, skal der ryddes op.



Sørg for at holde døre og vinduer lukket samt at benytte affaldsspande og toiletet. Europaller og -rammer er forbudt på vandværkerne.

## Er uheldet ude?

Hvis du har mistanke om, at der har været smådyr, spildevand, jord, overfladevand, rørspåner, kemikalier, affald eller andet i ledningsanlægget, så der er risiko for en forurening, skal der straks tages kontakt til drifts- overvågningen på tlf. 79 33 70 90.

### Beredskab

Stands ulykken  
sig noget  
gør noget  
Vær hurtig  
følg op

**TRE**FOR  
Vand